



新北市立丹鳳高級中學 110 年度鳳翔樓、朝陽樓耐震補強分佈圖 (110.8.4 公告版)



多元場
域空間

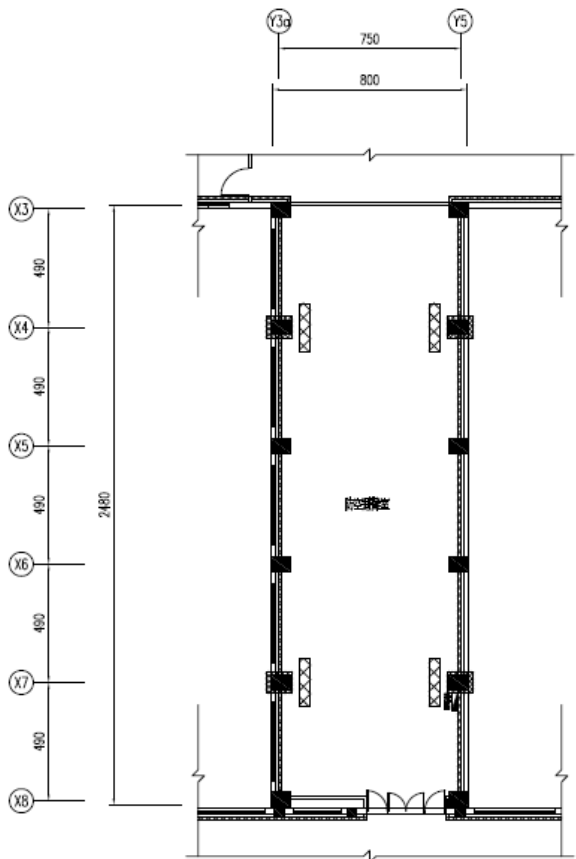

1
G-13-1 補強位置：地下壹層平面圖 SCALE = 1/300

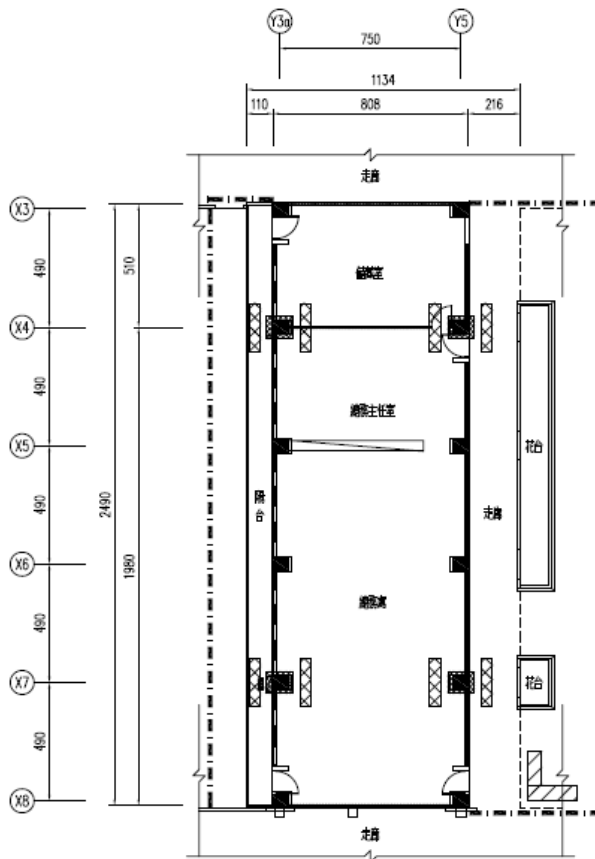

2
G-13-1 補強位置：壹層平面圖 SCALE = 1/300

- 圖例
- 外部施工鋼架設置位置
 - 內部施工架設置位置
 - 施工斷面設置位置

說明：

1. 鋼架及施工圍欄參考補強施工位置如圖面所示，施工廠商應於施工前至現場勘查，並檢附裝設需求，重新確認總裝，確認設置圖與施工計畫書一併送交監造單位審核。
2. 施工廠商若於防汛期施工，需依規定提送防汛計畫。
3. 施工廠商若須配合漏水、封填、切割等修復施工，室內施工架需配合規範。
4. 施工廠商施工過程應配合校方需求，架設室內隔離圍欄，隔絕施工粉塵。
5. 若施工期間遇防汛期，承包商應在外圍之門窗及開口處，以木心夾板由外側鎖緊口封閉固定釘牢，務免造成室內原有之設備財物損失。

日期	修正內容	修改	核准

附註	REMARK

Engineering Consultant
 吉田工程顧問有限公司
 JI-TEN ENGINEERING CONSULTANT
地址：日本街中山路一號二樓(原三民路)
 TEL: (02)2514-0378 FAX: (02)2514-0315

技師
 承辦圖記

審核

業主/工務名稱
 新北市立丹鳳高級中學
 新陽樓
 耐震補強設計工程

工程編號

圖名
 鋼架補強及施工圍欄設置圖
 (一)

比例	單位
繪圖	日期
校核	設計
核准	審核
內務編號	

